


SEPARATORY ORAZ PRZEJŚCIA KANALIZACJI
SANITARNEJ W POZIOMIE -1,25 1:100

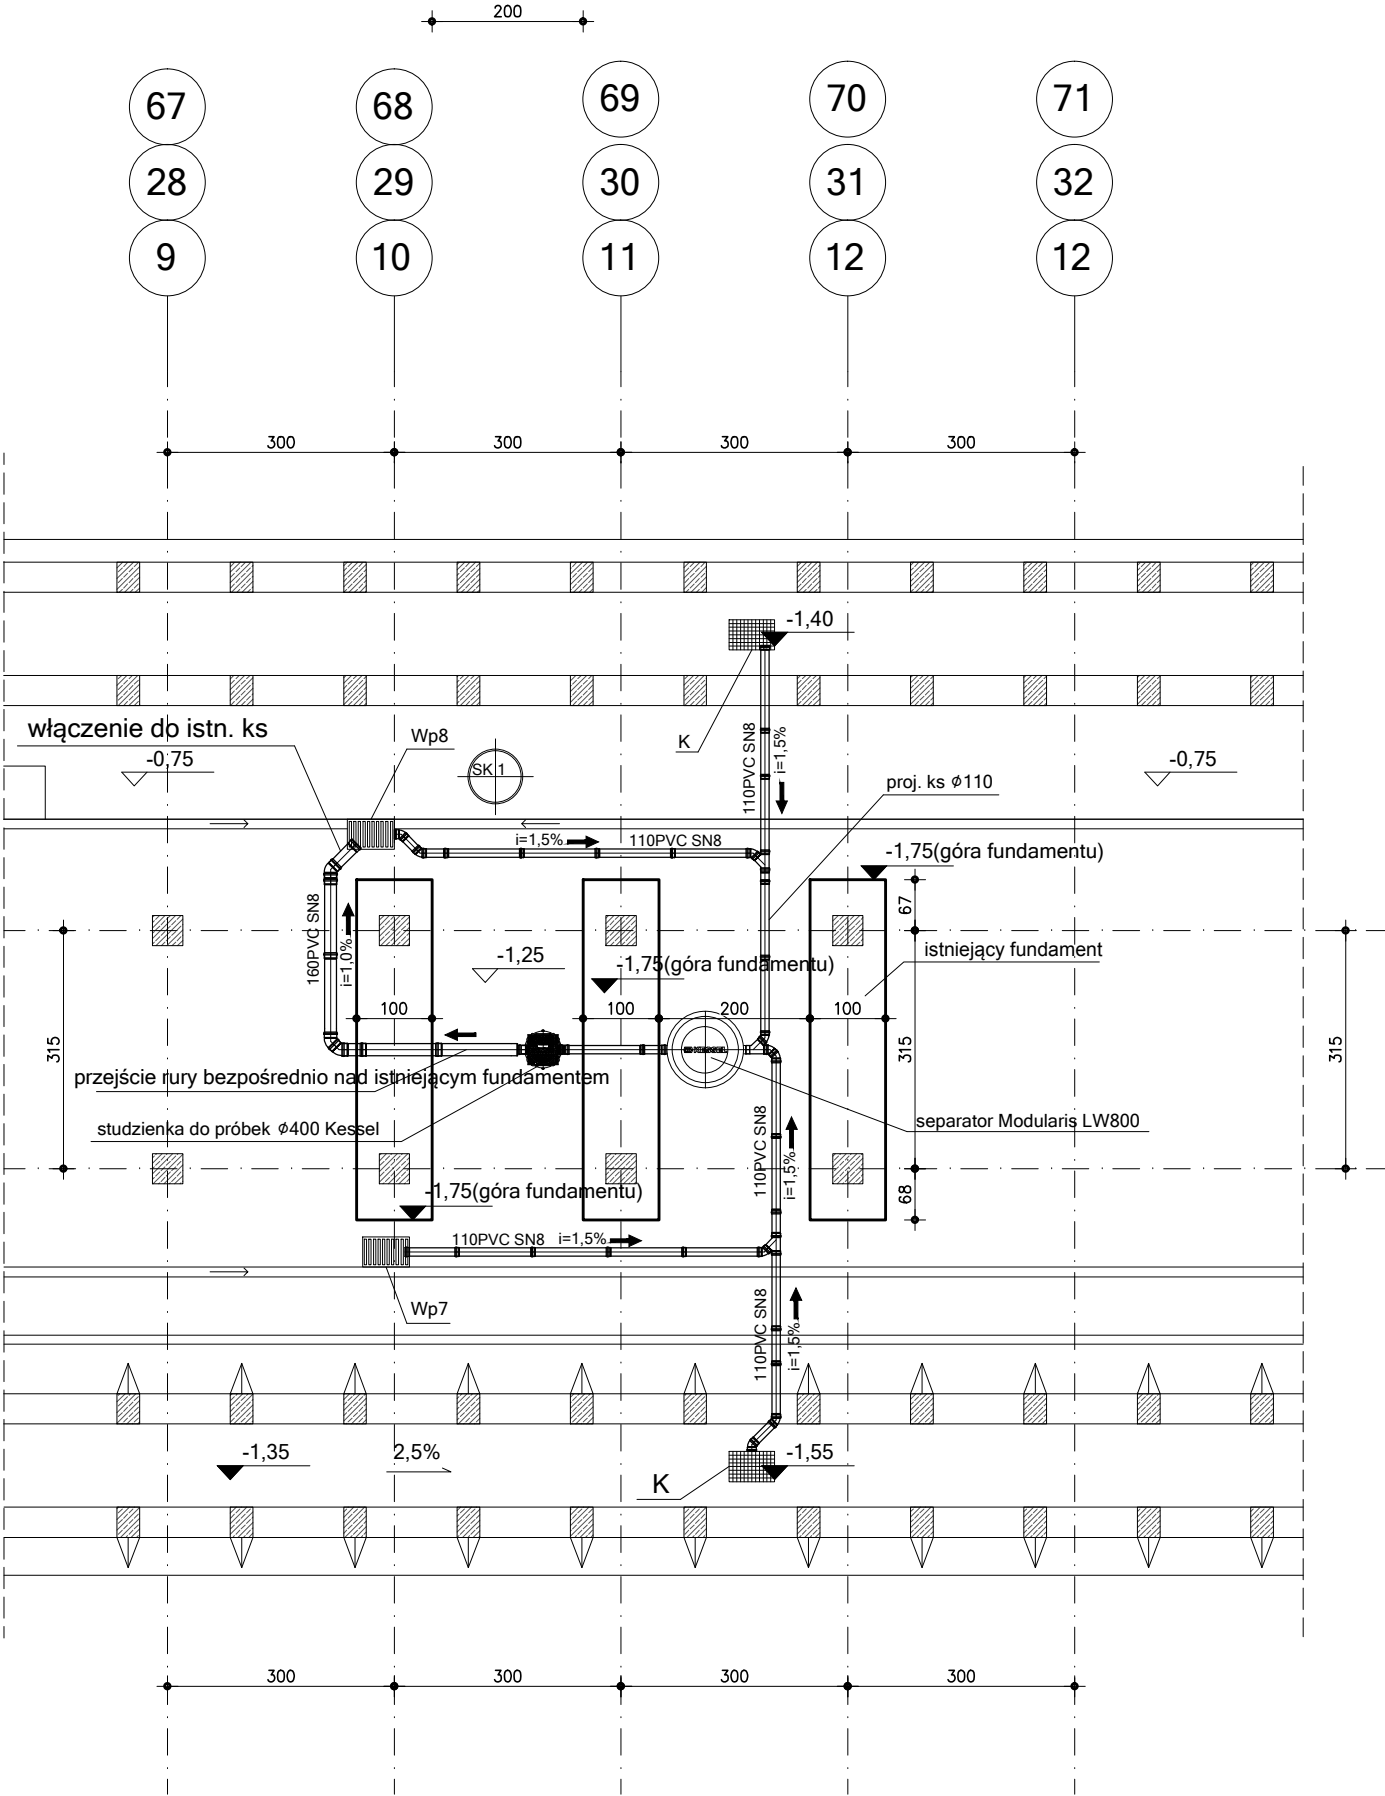

UWAGI
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej.
Dla przejścia rur kanalizacyjnych należy wykonać w posadzce
bruzdy aby umożliwić ich ułożenie.
W miejscu docelowego separatora oraz studzienki wyciąć
otwór o średnicy 5-10cm szerszy od najszerszego wymiaru
projektowanego urządzenia, tak aby umożliwić jego osadzenie.
Po rozporowadzeniu instalacji bruzdy należy zasypać
podsypką piaskową oraz uzupełnić ubytki posadzki betonowej.
Usytuowanie rur , studzienek i separatorów dopasować na
budowie nie powodując kolizji z istniejącymi fundamentami.

TEMAT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PERONU OBRZĄDZANIA KABIN SANITARNYCH A-13 NA TERENIE PKP SKM W GDYNI CISOWEJ						
ADRES	Gdynia, ul. Morska 350A; nr ew. działki 137/5, 135/8						
PROJEKTANT	JEDNOSTKA PROJEKTOWA				INWESTOR		
	"3MA STUDIO" Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne ul.Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-111-59-83				PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o., ul. Morska 350a, 81-002 Gdynia		
	mgr inż. Karolina Świsłowska-Kopytek upr. nr POM/BO/0350/PWOK/09		PODPIS		BRANŻA		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Roman Pietrzak upr. nr 36/70				ETAP		
					PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ	PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNEJ W POZIOMIE -1,25				SKALA	DATA	NR RYS.
					1:100	październik 2015	K-8