




POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ	Uwagi
1	Rura ø32 PE PN10 SDR17	mb	38,3	
2	Rura ochronna DN100 GRP	mb	5,7	
3	Płozы centrujące	szt	4	
4	Manszety	szt	2	
5	Kolanc 90° ø32 PE	szt	2	
6	Studnia wodomierzowa ø800 z wyposażeniem 3/4"	szt	1	
7	Hydrant ogrodowy mrozoodporny 1"	szt	1	
8	Łącznik gwintowany przejście stal-PE	szt	1	

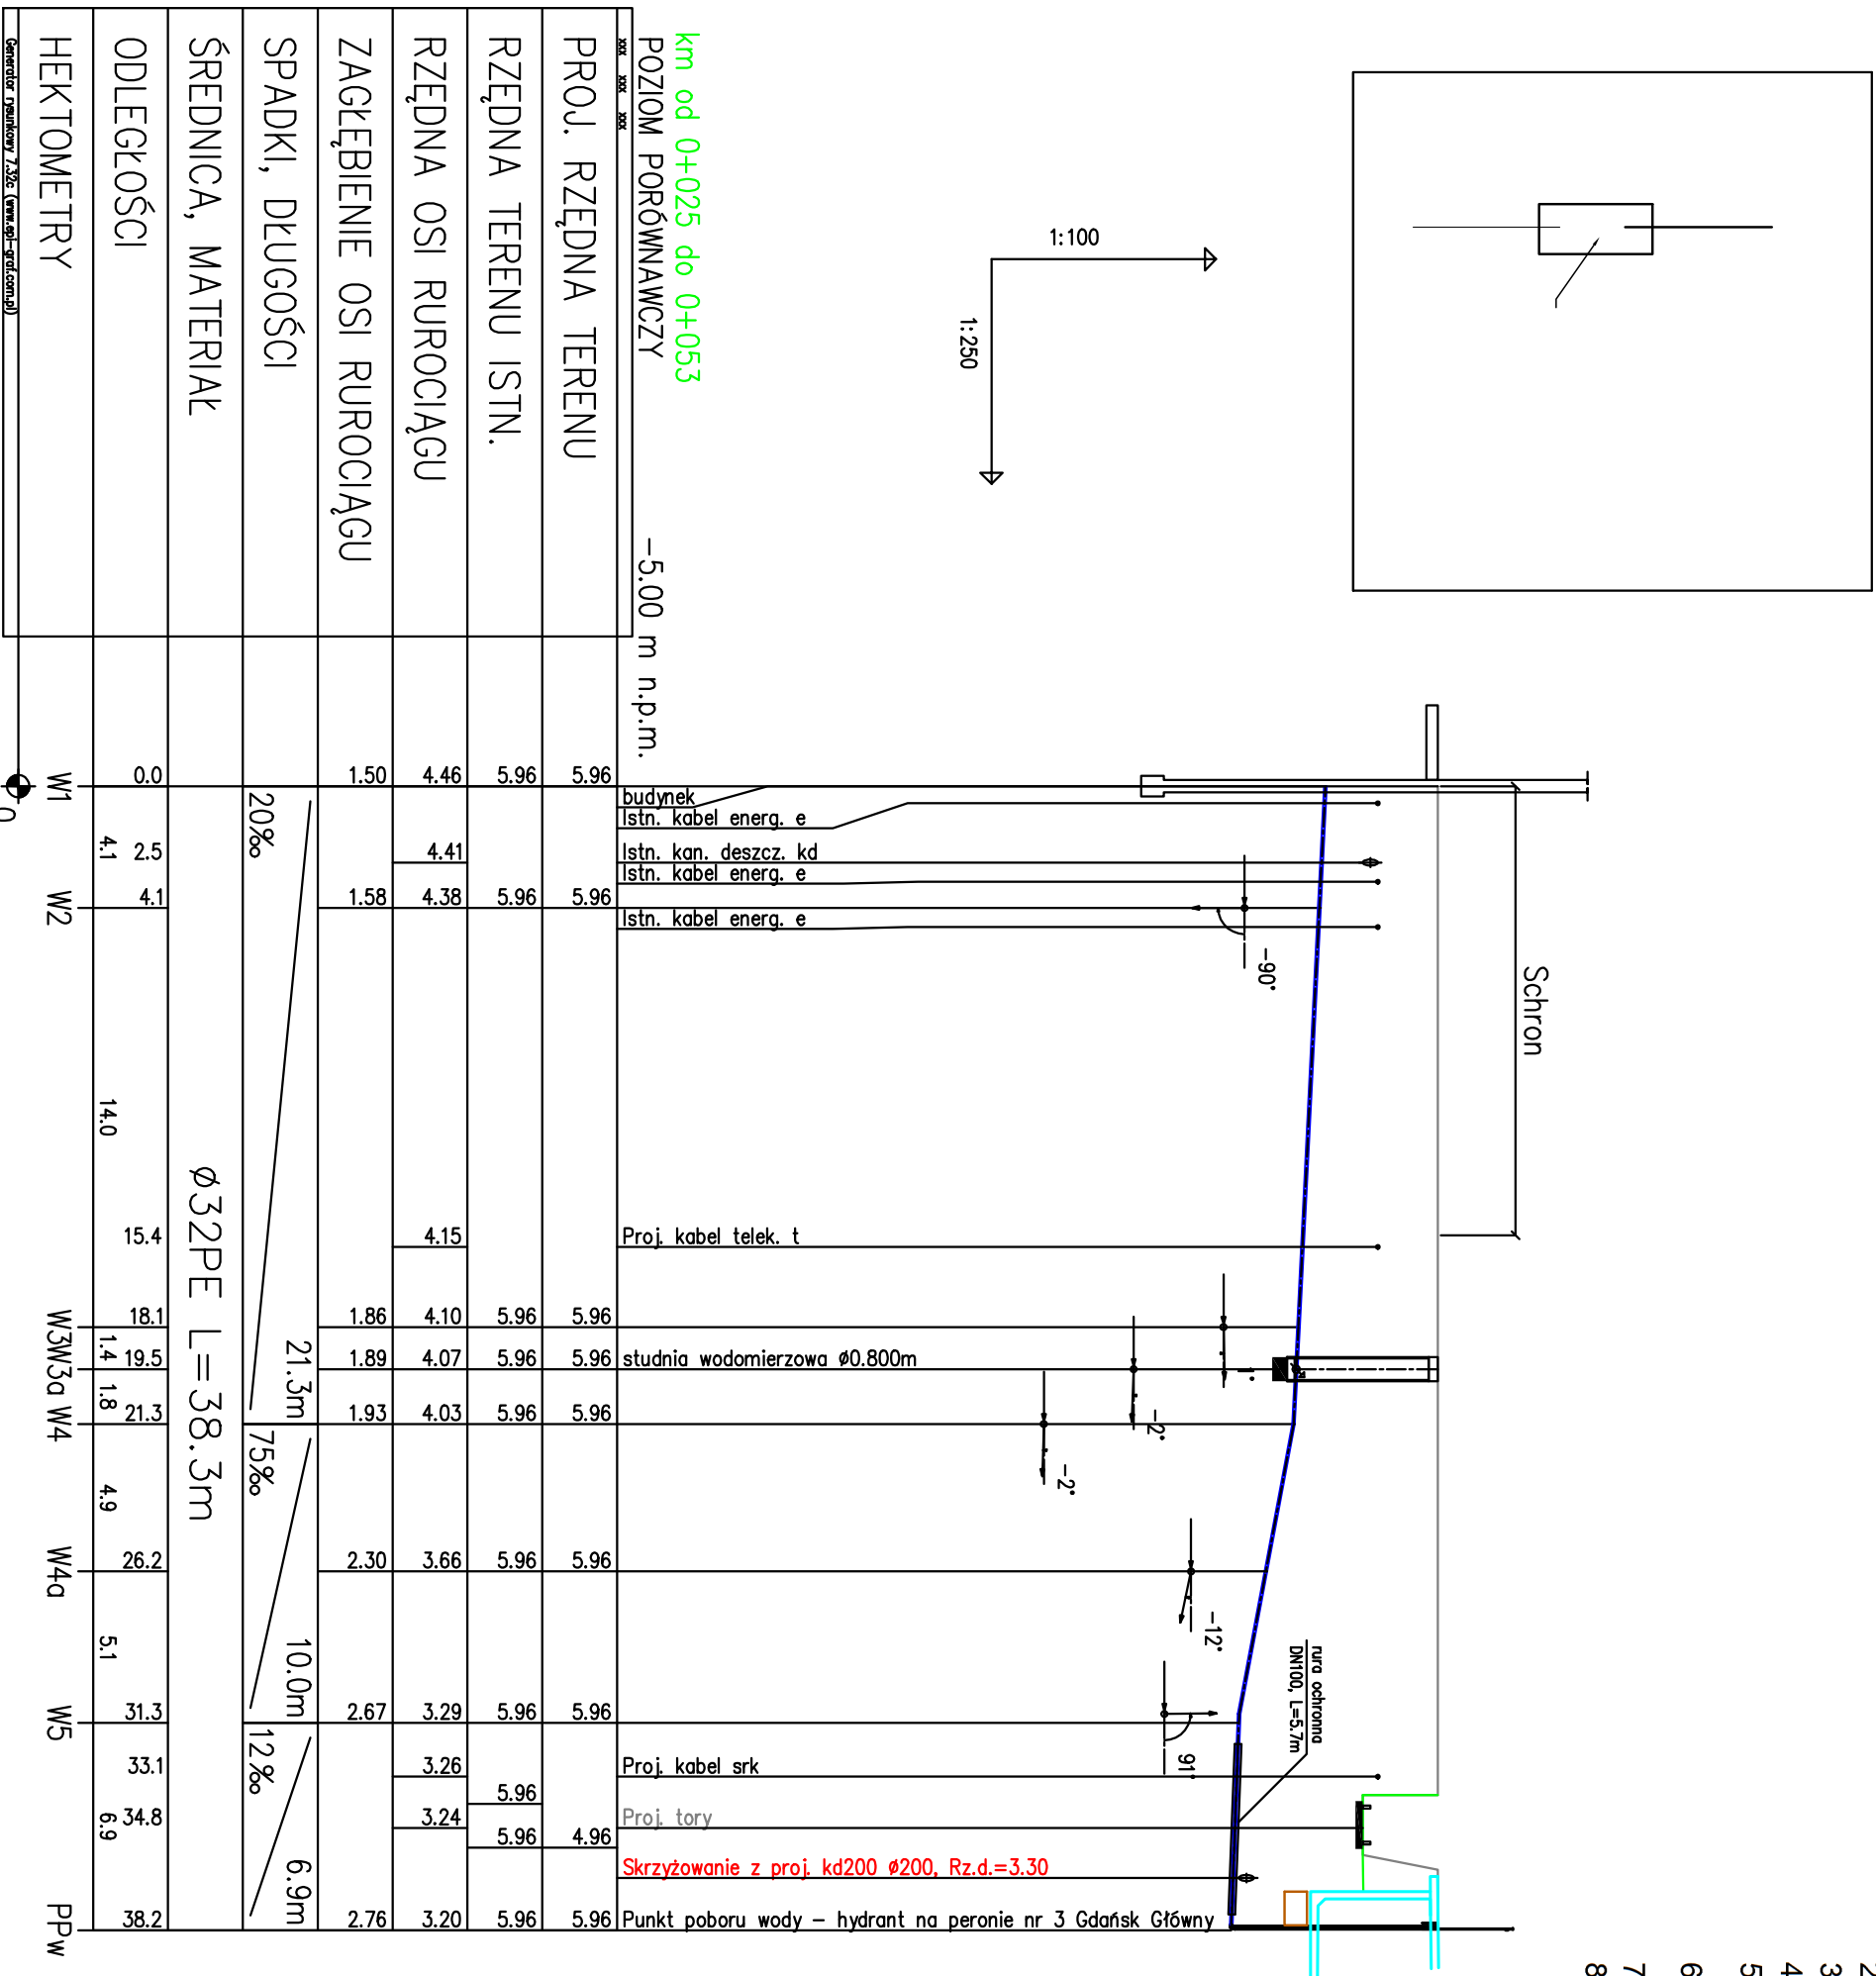

 <p>SKM szybka kolej miejska PAP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.</p>	

- ## UWAGA:
1. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH, NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH.
 2. PRZY NATRAFIENIU NA NIEZAINWENTARYZOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE, NALEŻY TRAKTOWAĆ JE JAKO CZYNNE, ZABEZPIECZYĆ I POWIADOMIĆ NADZÓR INWESTORSKI
 3. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE ISTN. SIECI - DOTYCZY ZRÓWNO SKRZYZOWAŃ, ODBIORNIKÓW JAK RÓWNIEŻ ODCINKÓW DO PRZELĄCZENIA
 4. W WYPADKACH WĄTPLIWYCH CO DO PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE

UWAGA:

1. NIE WYKŁUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH, NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH.
2. PRZY NATRAFIENIU NA NIEZAINWENTARYZOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE, NALEŻY TRAKTOWAĆ JE JAKO CZYNNIE, ZABEZPIECZYĆ I POWIADOMIĆ NADZÓR INWESTORSKI
3. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE ISTN. SIECI - DOTYCZY ZARÓWNO SKRZYZOWAŃ, ODBIORNIKÓW JAK RÓWNIEŻ ODCINKÓW DO PRZELĄCZENIA
4. W WYPADKACH WĄTPLIWYCH CO DO PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE